


Anyagvisszatöltés

Víziközmű vezeték  
fektetési mintaszelvénye  
M=1:20

Munkaárok kialakítása

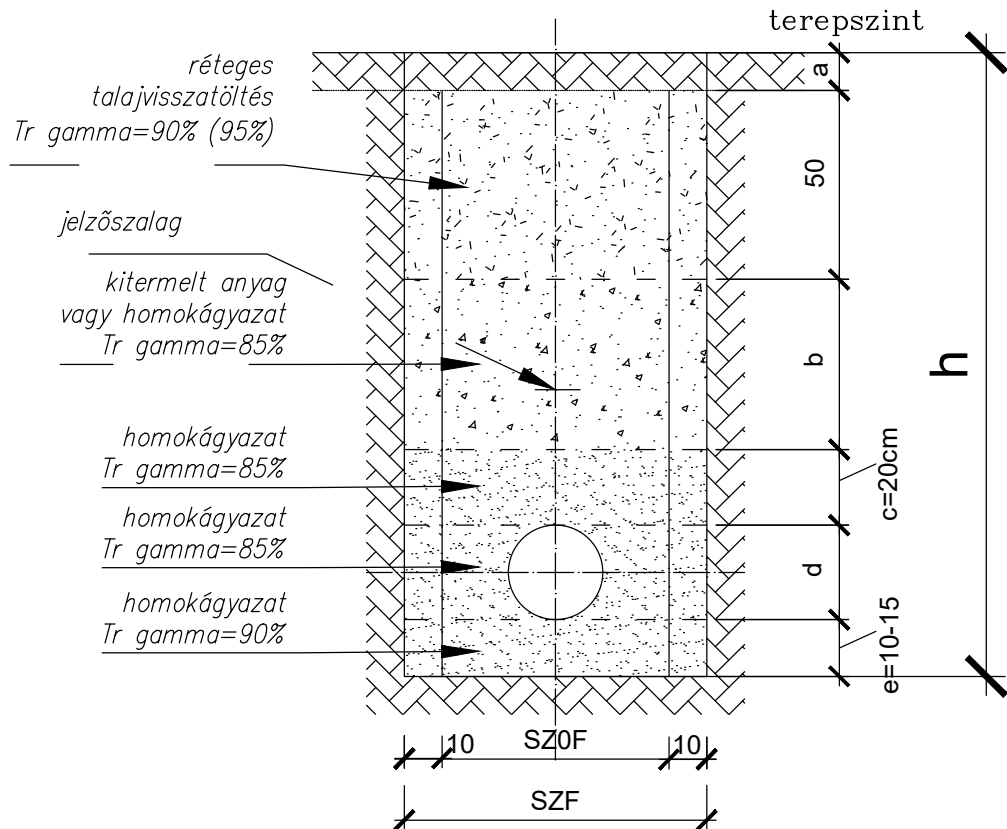


h:  
csapadékvízvezetékénél min.: 0.80  
szennyvízvezetékénél min.: 1.30  
vízvezetékénél min.: 1.20

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| a | burkolat         | változó  |
| b | földvisszatöltés | változó  |
| c | fedőréteg        | 20 cm    |
| d | oldalfeltöltés   | változó  |
| e | agyazat          | 10-15 cm |

Megjegyzés:

- A munkaárokba döntésszerű vagy tolólapos föld visszatöltés tilos!
- A terv együtt kezelendő az építész, és egyéb szakági (gépész, közlekedési, tűzvédelmi stb.) tervdokumentációkkal.
- A fedlapszinteket a tervezett terepszinthez kell igazítani.
- A meglévő közművek helyét feltárással kell ellenőrizni!

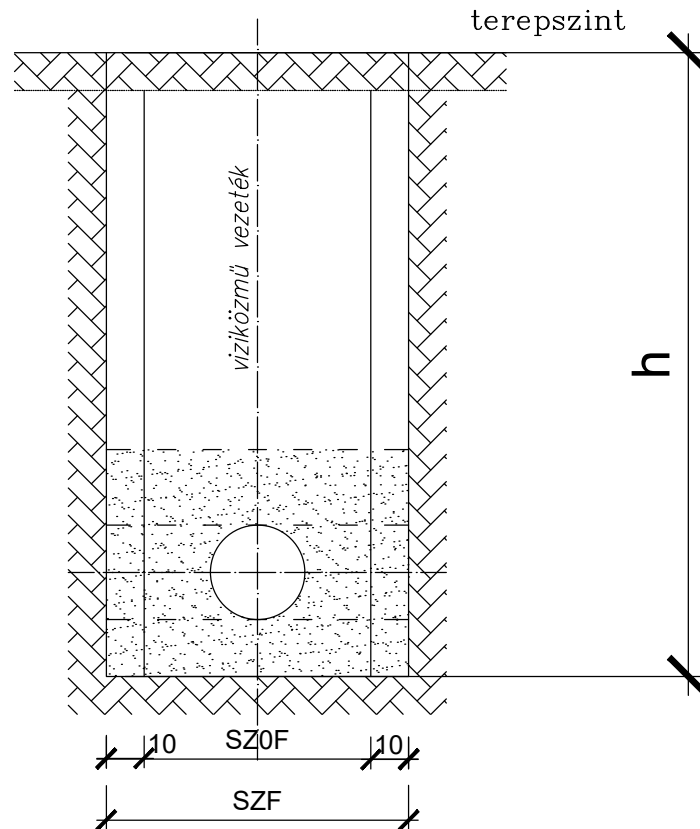

| H (m)     | SZ (m)   |
|-----------|----------|
| 0-1,75    | 0,6-1,0  |
| 1,75-4,00 | 0,8-1,20 |



**PENTA-KÖR**

Mérnökszolgálati Kft.

Iroda: 9023 Győr, Körkémence utca 8.

Telefon: +3620-239-7002

E-mail: info@penta-kor.hu

Vezető tervező: Dobos Szabolcs

Aláírás:

Tervező: Dobos Szabolcs

Tervszám:

Szerkesztő: Dobos Áron

**22/118**

Megrendelő:

**B MY House Hungary Kft.**

**9028 Győr, Rozgonyi utca 17.**

Projekt:

**Nyúl, Tag utcáról nyíló telekosztás  
külső vízi közmű vízjogi engedélyes terve**

Szakterv:

Külső vízi közmű

Tervfázis:

**Engedélyes és kiviteli**

Részművelet:

**Vezetékfektetési mintaszelvény**

Település:

**Nyúl**

Dátum:

**2022.11.03.**

Rajzméret:

**ISO A4**

Méretarány:

**M = 1:20**

Azonosító:

-

Rajzsám:

**II.8.**

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.